

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул. Токтогула, 228

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	5,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	17,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР
Согласованно:



А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
В.Ж. Мааданбекова
А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий
УД ПКР"

Б.К. Анаркулов


"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул.Бокомбаева,182

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	5,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распред.устройствам,щитам,шкафам,коммуникац. аппаратам и эл.потребителям	линия	25,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР
Согласованно:

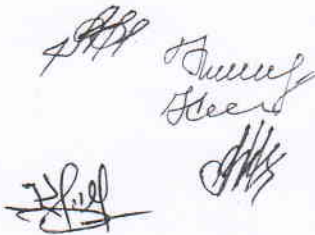

А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
В.Ж. Мааданбекова
А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД-ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " _____


2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул.Медерова,42

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	5,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредел. устройствам, щитам, шкафам, коммун. аппаратам и эл. потребителям	линия	25,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	5,00	

Зав.отделом РСР
Инженер сметчик
Главный специалист ГЗ
Главный специалист ГЗ
Инженер РСР

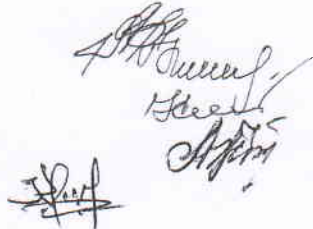

А.А. Мокоев
Н.Ч. Нурбекова
С.Н. Нурбеков
Ж.А. Асекова
А.М. Конушбаев

Утверждаю:

Главный инженер

ГП "Департамент госзданий

УД ПКР"

Б.К. Анаркулов

"- " 2023 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на испытание электрических систем в госздании расположенном по адресу:
ул.Горького,142

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземления	изм.	1,00	
2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю	изм.	10,0	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и эл. потребителям	линия	40,00	
4	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токо приемник	10,00	

Зав.отделом РСР


Инженер сметчик

Главный специалист ГЗ

Главный специалист ГЗ

Инженер РСР

Согласованно:



А.Мокоев

Н.Ч. Нурбекова

С.Н. Нурбеков

Ж.А. Асекова

А.Конушбаев